


СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
Слободского района



_____ А.И. Костылев
« » _____ 2024 г.
М.п.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП ЖКХ «Запад»
_____ М.В. Слудников
« » _____ 2024 г.



СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в Слободском районе


_____ С.А. Чеглаков
« » _____ 2024 г.
М.п.




**План мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованной системы
холодного водоснабжения сетей в населенном пункте Зониха от скважин № № 43925, 76667 в соответствии с установленными требованиями на
период 2024-2030 г.г.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Показатели качества, мг/л | | Требования СанПиН 1.2.3685-21, мг/л | Стоимость мероприятия, тыс.руб./год (в ценах 2024г) | Источник финансирования |
|-------|---|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | до мероприятия | после мероприятия | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контроль качества воды из скважины и в системе водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды по сезонам года (весенний, летний, осенний, зимний), анализ результатов исследований химического состава воды водозабора для определения технологии водоподготовки | 2024-2027 | | | | 65 | МУП ЖКХ «Запад» |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|---|------|---|
| 2 | Обследование сетей водоснабжения с целью оценки технического состояния водозаборов, водопроводных сооружений для разработки инвестиционной программы | 2024-2025 | | | | | Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад» |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации проведения прокладки водовода закольцовки сетей водоснабжения скважин № 43925, 76667 на накопительный резервуар (для смешивания воды скважин) д. Зониha | 2025-2026 | | | | | Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад» |
| 4 | Проведение работ по закольцовке сетей водоснабжения скважин № 43925, 76667 на накопительный резервуар (для смешивания воды скважин) в д. Зониha. | 2027-2029 | Бор – 3,8; Фториды -2,21 | Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 | Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 | 2000 | МУП ЖКХ «Запад» |
| 5 | Отработка технологического режима по смешиванию воды из скважин с преимущественной эксплуатацией водозабора подающего воду нормативного качества, оценка эффективности по результатам лабораторных исследований | 2030 | Бор – 3,8; Фториды -2,21 | Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 | Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 | 400 | МУП ЖКХ «Запад» |
| 6 | Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шиховского с/п, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | 2024-2030 (1 раз в год) | | | | | МУП ЖКХ «Запад» |

Директор МУП ЖКХ «Запад»

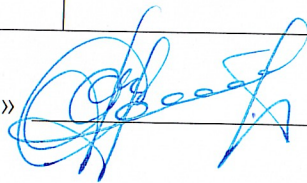

М.В. Слудников