

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Слободского района



А.И. Костылев

« » 2024 г.
М.п.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ «Запад»


М.В. Слудников

2024 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в Слободском районе



С.А. Чеглаков

«25» 2024 г.
М.п.




План мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованной системы

холодного водоснабжения сетей в населенных пунктах Шихово, Беляево от скважин № № 2617, 3390, 4474, 6243, 28846, 80840, 4475 в соответствии с установленными требованиями на период 2024-2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Показатели качества, мг/л		Требования СанПиН 1.2.3685-21, мг/л	Стоимость мероприятия, тыс.руб./год (в ценах 2024г)	Источник финансирования
			до мероприятия	после мероприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контроль качества воды из скважины и в системе водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой по сезонам года (весенний, летний, осенний, зимний), анализ результатов исследований химического состава воды водозабора для определения технологии водоподготовки	2024-2030				55	МУП ЖКХ «Запад»
2	Обследование сетей водоснабжения с целью	2025					Администрация

	оценки технического состояния водозаборов, водопроводных сооружений для разработки инвестиционной программы						Слободского района, МУП ЖКХ «Запад»
3	Подготовка проектно-сметной документации проведения прокладки водовода закольцовки сетей водоснабжения скважин № 2617, 3390, 4474, 6243, 28846, 80840, 4475 на накопительный резервуар (для смешивания воды скважин) в Шихово	2024-2030					Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад»
4	Проведение работ по закольцовке сетей водоснабжения скважин № 2617, 3390, 4474, 6243, 28846, 80840, 4475 на накопительный резервуар (для смешивания воды скважин) в Шихово.	2026-2028	Бор – 3,2; Фториды -2,8 Молибден-0,168 Жесткость-9,5	Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 Молибден-не более 0,07 Жесткость-не более 7,0	Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 Молибден-не более 0,07 Жесткость-не более 7,0	1300	МУП ЖКХ «Запад», подрядная организация
5	Отработка технологического режима по смешиванию воды из скважин с преимущественной эксплуатацией водозабора подающего воду нормативного качества, оценка эффективности по результатам лабораторных исследований	2028-2030	Бор – 3,2; Фториды -2,8 Молибден-0,168 Жесткость-9,5	Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 Молибден-не более 0,07 Жесткость-не более 7,0	Бор – не более 0,5 Фториды –не более 1,5 Молибден-не более 0,07 Жесткость-не более 7,0	300	МУП ЖКХ «Запад»
6	Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шиховского с/п, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов	2024-2030 (1 раз в год)					МУП ЖКХ «Запад»

Директор МУП ЖКХ «Запад»

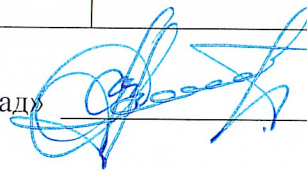

М.В. Слудников